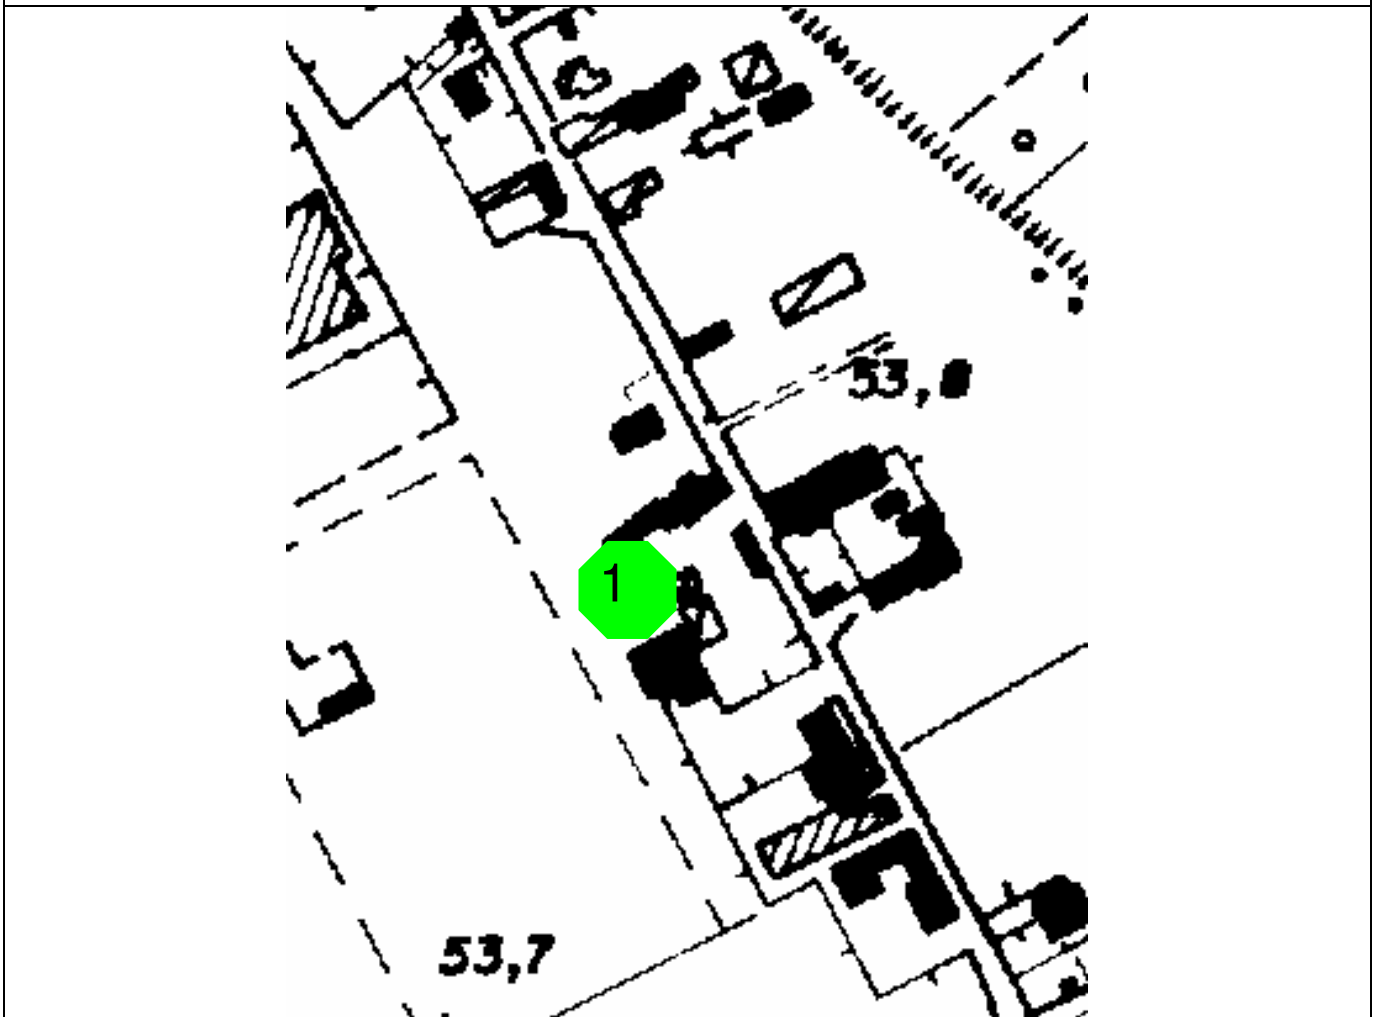


**DATI IDENTIFICATIVI****SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI**

n° di riferimento e denominazione	1
Località	Casoni via Monticelli
Comune	Badia Pavese
Provincia	Pavia
Sezione CTR	B7E5
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine 1537156 Longitudine 4996249
Quota (m s.l.m.)	54
Profondità (m da p.c.)	45

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) NON IN SCALA

**DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA**

Proprietario	Consorzio acquedotto Pieve P. M. – Badia Pavese Località Casoni
Ditta Esecutrice	Impresa Negretti S.R.L.
Anno	Aprile 1986
Stato	
Attivo	x
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	?

SCHEMA DI COMPLETAMENTO	
Tubazioni	vedere stratigrafia allegata
Setti impermeabili	vedere stratigrafia allegata

### STRATIGRAFIA

Vedere stratigrafia allegata

### SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Non presenti

### IDROCHIMICA

Data	pH	Conducibilità	Calcio	Azoto Ammoniacale	Azoto Nitrico	Azoto Nitroso
28/10/2002	7,4	480		0,29	1	<0,01
20/10/2003	7,4	470		0,32	<1	<0,01
15/11/2004	7,6	465	75	0,31	<1	<0,01

Data	Durezza totale	Residuo fisso	Ferro	Manganese	Magnesio	Arsenico	Solfati
28/10/2002	30	360	1029	394			
20/10/2003	25	352	1278	415			30
15/11/2004	24	348	1182	393	13	2	31

Data	organo alogenati	trielina	tetralina	atrazina	bentazone	moline
28/10/2002						
20/10/2003		<1	<1	<0,01	<0,01	<0,01
15/11/2004		<1	<1	<0,01	<0,01	<0,01

### PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico	200 m (vedi carta dei vincoli e di sintesi)	temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		-----			